9.1.4.3 Aufstellplan

Vorderansicht

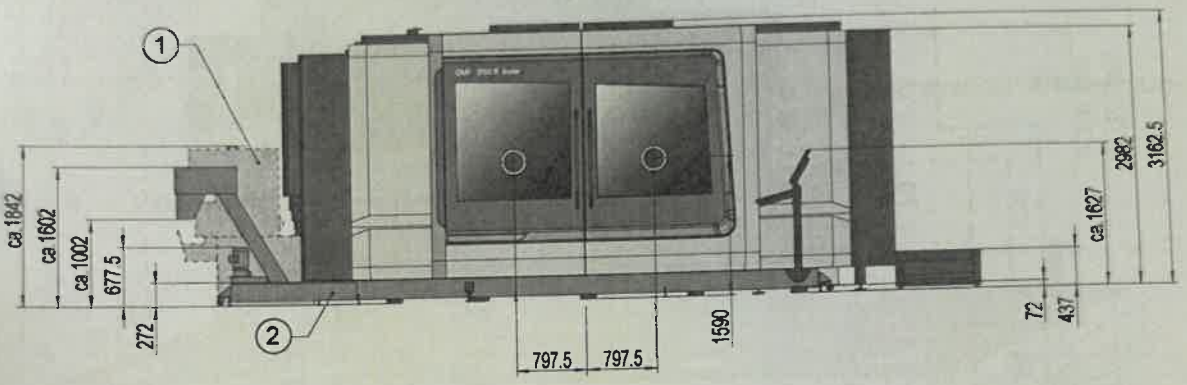

Abb. 9-2

1 Bandfilteranlage 980l*

2 Späneförderer

* ja nach Maschinenausstattung

Draufsicht

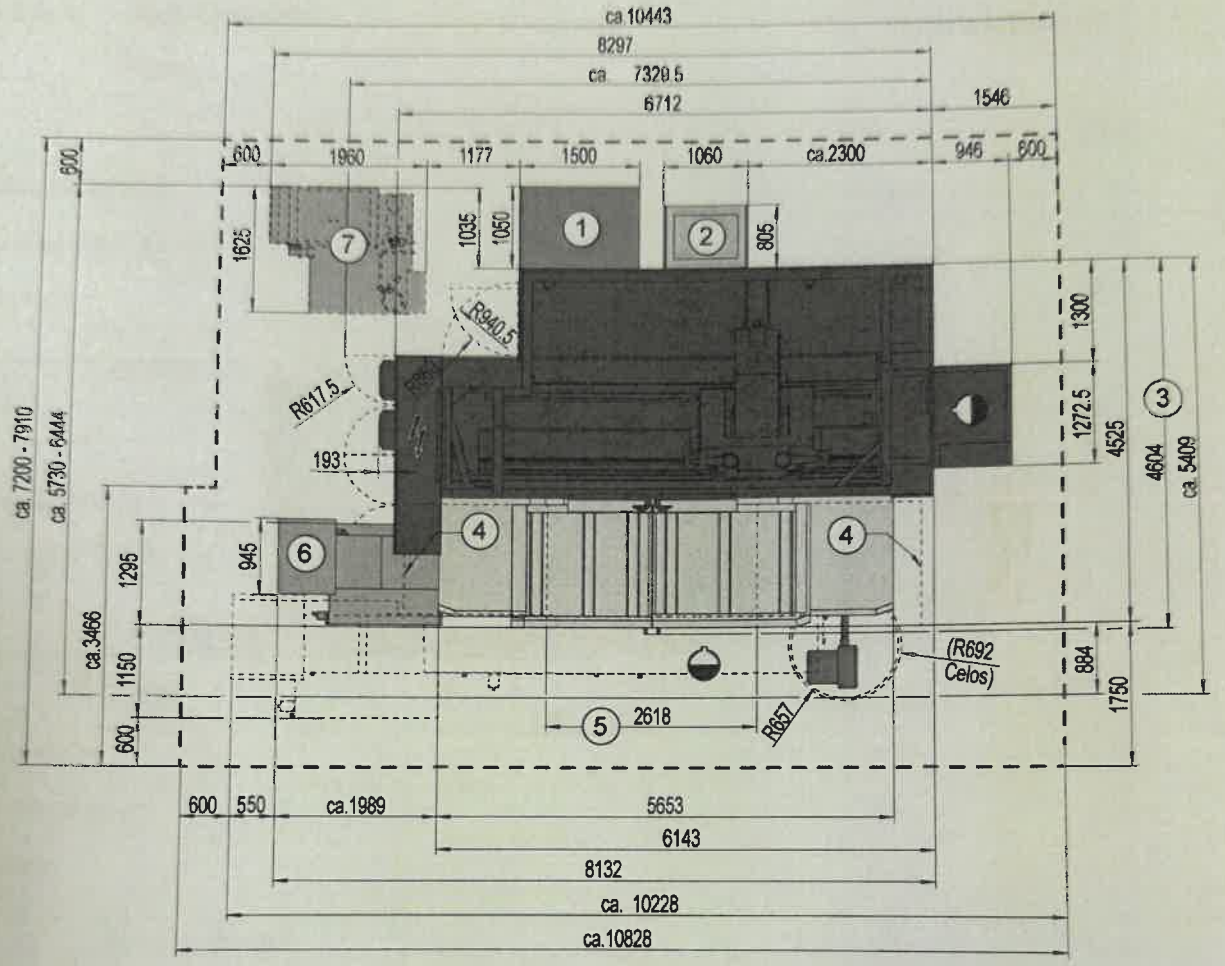

Abb. 9-3

1	Kühlaggregat Maschine 15 kW	5	Türöffnungsmaß
2	Hydraulische Spanneinrichtung*	6	Späneförderer*
3	Länge mit Griff	7	Bandfilteranlage 980l*
4	Tür offen		

* ja nach Maschinenausstattung

9.1.4.5 Fundamentplan Standard

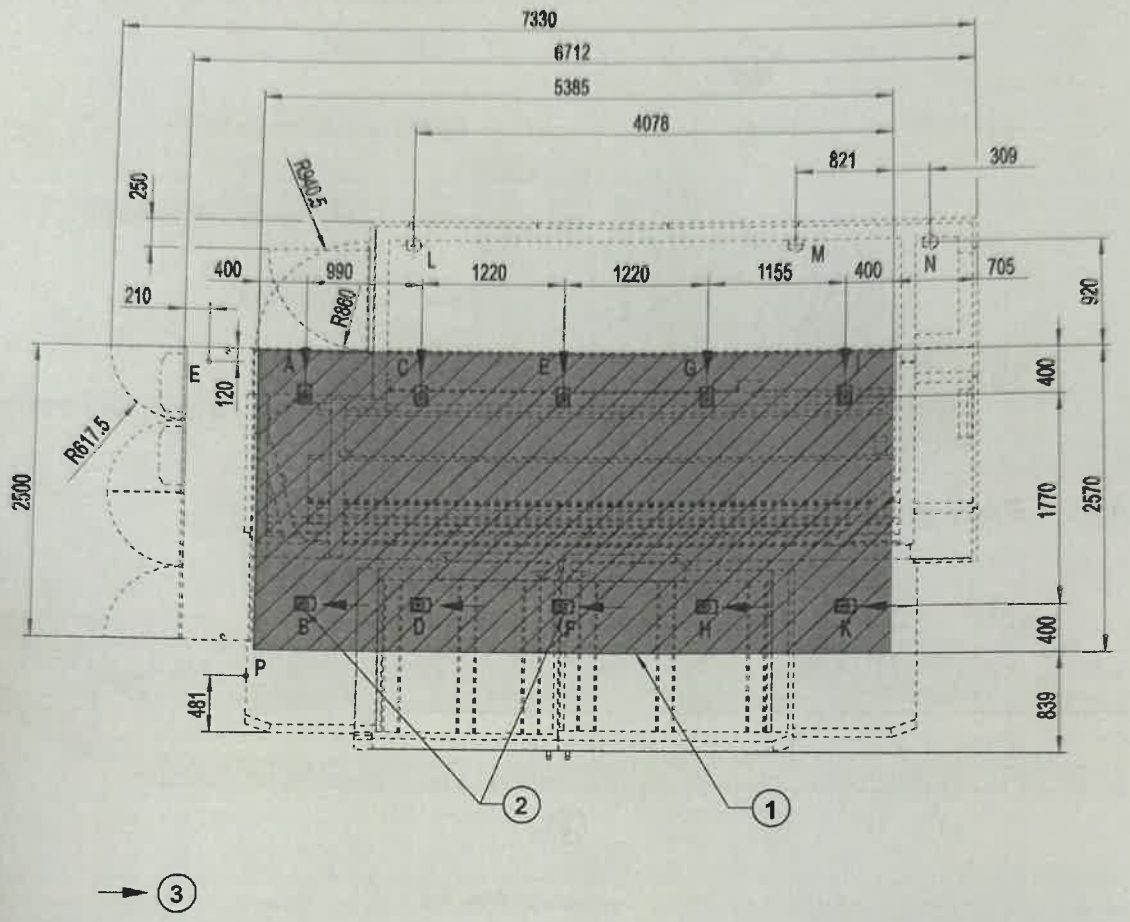

Abb. 9-5

1 Aufstellelemente
2 Mindestgröße der Bodenplatte
3 Lage der Stellschraube

Hinweis
Eine geeignete vom Tragwerkplaner (Statiker) genehmigte Bodenplatte ist notwendig.